


DZR 20/2 B E Ex e

Instalace v potrubním vedení

- Doporučená vzdálenost mezi tvarovkami min. 3-5 x průměr potrubí "D"
- Při zúžení průřezu: průměr potrubí "d" = max. 0,75 x průměr potrubí "D", úhel zúžení 6-8°

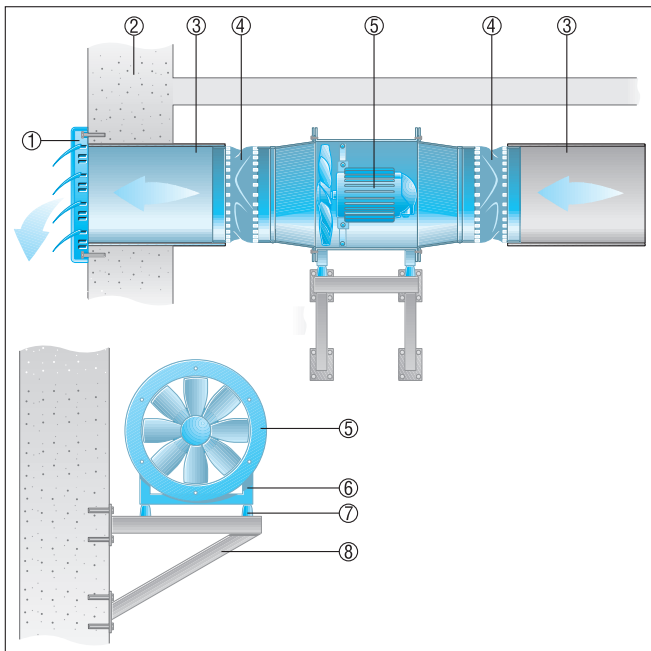

- ① Uzavírací klapka, náporová
- ② Venkovní stěna
- ③ Potrubí, nutno zajistit
- ④ Pružná spojka ELA..-Ex
- ⑤ Ventilátor
- ⑥ Upevňovací patky FU (1 Sada)
- ⑦ Tlumič chvění GP.. (1 sada)
- ⑧ Konsoly, nutno zajistit